


Instalacje wewnętrzne wod-kan
PARTER
Skala 1:100

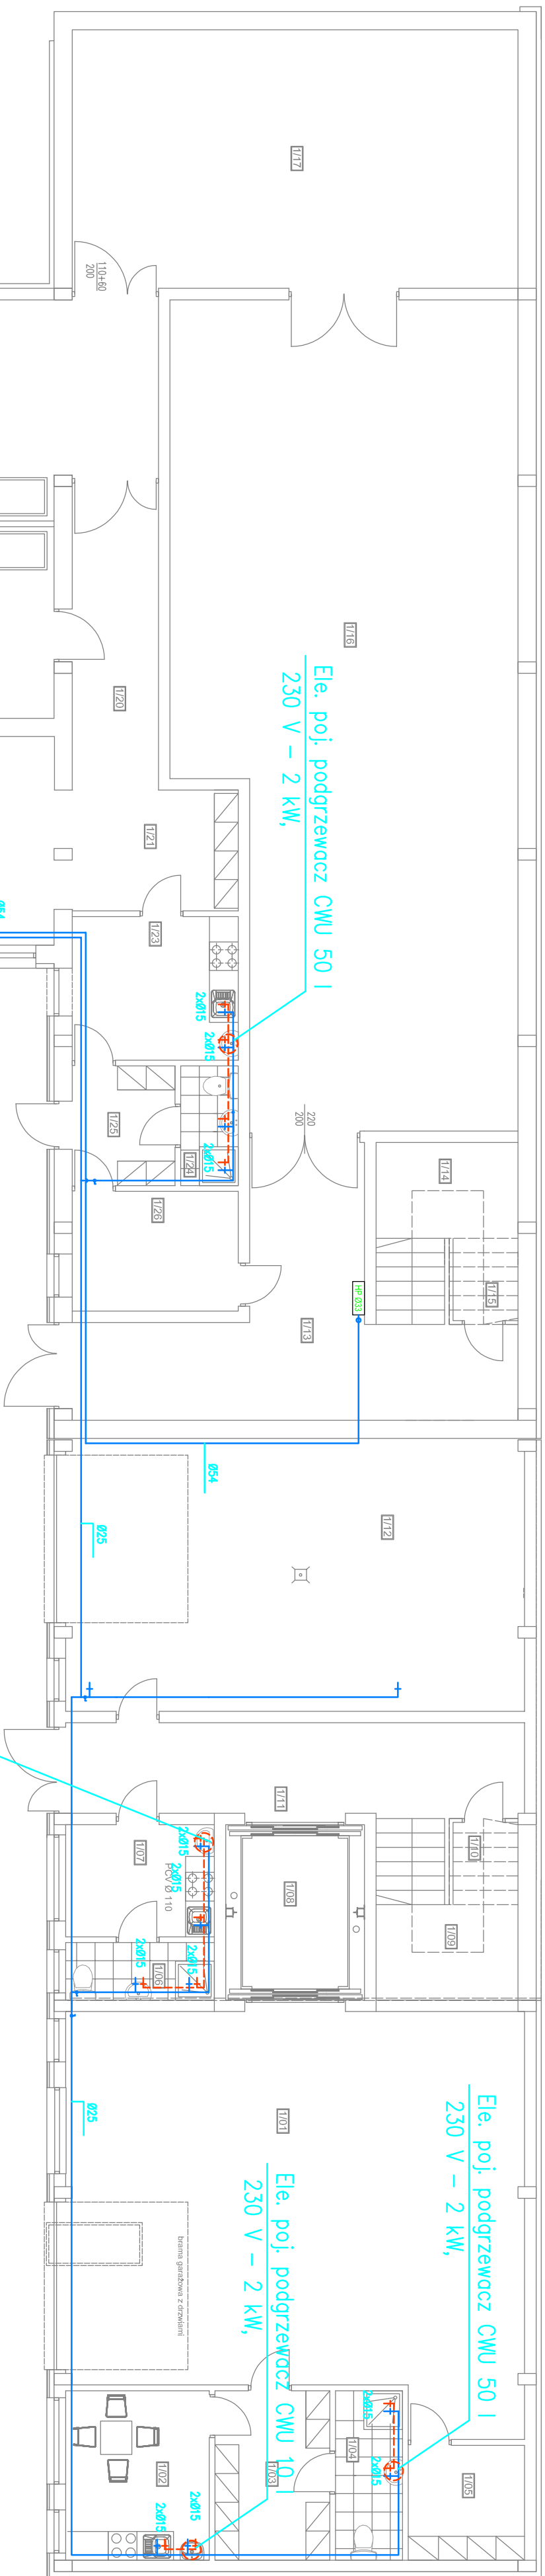

LEGENDA

- WODA ZIMNA
WODA CIEPŁA
WODA CYRKULACJA
KANALIZACJA
SKROPLIN Z KLIMATYZACJI

- | | P1 | WK1 | N |
|---------------------------------|----|-----|---|
| PODEJŚCIE KANAŁ | | | |
| PION KANALIZACJI
WENTYLOWANY | | | |
| NAPOMIETRZACZ | | | |

Ele. poj. podgrzewacz CWU 50 l
230 V – 2 kW,

Ele. poj. podgrzewacz CWU 50 l
230 V – 2 kW,


ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ


1101	SIO JAPANA	77,45m ²	POS.	PREZEMSIOWA
1102	PIKOLO SUOJANI	10,62m ²	PRYTNI	GRESS
1103	SZATANA	8,49m ²	PRYTNI	GRESS
1104	LAZIENKA	4,93m ²	PRYTNI	GRESS
1105	MAŁOZIN WAREZUZI	5,80m ²	POS.	CERAM.
1106	LAZIENKA	3,72m ²	POS.	CERAM.
1107	POG.SOC. KIEJONICY	7,28m ²	PRYTNI	GRESS
1108	OLWINE TOWAROWN-SOSBORNA			10,62m ²
1109	KLATKA SPOKOJOWA	8,65m ²	PRYTNI	GRESS
1110	POGL. NA SPŁOZK. PRZEDZ.	0,80m ²	PRYTNI	GRESS
1111	KOMUNIKACJA	18,18m ²	PRYTNI	GRESS
1112	GABLOZ	54,24m ²	POS.	PREZEMSIOWA
1113	KOMUNIKACJA	18,80m ²	PRYTNI	GRESS
1114	KLATKA SPOKOJOWA	8,65m ²	PRYTNI	GRESS
1115	POGL. NA SPŁOZK. PRZEDZ.	0,80m ²	PRYTNI	GRESS
1116	MAŁOZIN ZBOROW	12,56m ²	POS.	PREZEMSIOWA
1117	PRZEDZ. NA SPŁOZK.	50,27m ²	PRYTNI	GRESS
1118	PRZEDZ. NA SPŁOZK.	25,50m ²	PRYTNI	GRESS
1119	PRZEDZ. NA SPŁOZK.	16,62m ²	PRYTNI	GRESS
1120	MAŁOZIN WAREZUZI	8,30m ²	PRYTNI	GRESS
1121	PRZEDZ. NA SPŁOZK.	49,35m ²	PRYTNI	GRESS
1122	POKOJ SUOJANI	10,39m ²	PRYTNI	GRESS
1123	LAZIENKA	3,00m ²	PRYTNI	GRESS
1124	SZATANA	5,35m ²	PRYTNI	GRESS
1125	POKOJ KIEROWNIA	8,65m ²	PRYTNI	GRESS

1714	KUKIA SCHODOWA	8,65m ²	PEWNY	GRESS
1715	POW. W. SPOŁ. HANDEL	0,80m ²	PEWNY	GRESS
1716	MAGAZYN ZEBUDOW	123,66m ²	POŚ.	PRZELAZOWA
1717	POCZTA W. PRZEMOŚL	50,72m ²	PEWNY	GRESS
1718	DO KOSZARSKA	26,90m ²	PEWNY	GRESS
1719	MAGAZYN. SZPITAL	16,40m ²	PEWNY	GRESS
1720	KOMUNIKACJA	11,40m ²	PEWNY	GRESS
1721	MAGAZYN. NAZĘDZI	8,70m ²	PEWNY	GRESS
1722	PRACOWNIA PROJEKCYJNA	49,35m ²	PEWNY	GRESS
1723	MAGAZYN. SZPITAL	10,39m ²	PEWNY	GRESS
1724	ŁAZIENKA	3,00m ²	PEWNY	GRESS
1725	SZALNIA	5,35m ²	PEWNY	GRESS
1726	POKOJ. KIEROWNIA	8,65m ²	PEWNY	GRESS

LEGENDA:

1. Zawór odcinający Dn 50
2. Wodomierz
3. Zawór antyskażeniowy EA Dn 50
4. Zawór priorytetu DH 300 Dn 50
5. Filtrowy Dn 50
6. Zawór antyskażeniowy BA Dn 50



INSTALACJE WEWNĘTRZNE			
Nazwa obiektu			
Adres obiektu	Sanok, dz.nr ew. 19/1 i 22/1		
Nazwa rysunku	Rzut Parteru - Instalacja CWU	Imię i Nazwisko	Skala 1:100
Projektant	mgr inż. Piotr Husak	Specjalność i nr uprawnień Upr. do kierowania, nadzorowania i projektowania ściek iust. sanitarnych PDK/0045/PWOS/12	Data opracowania Data: 08.2022 
			Nr. rysunku 3